201812054003

报告编号：YXJC210326-06

检 测 报 告

委托单位 宁夏路新材料股份有限公司（中厚）

声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、委托送检的产品检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。

4、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

5、若对检测报告有异议，请在收到报告后七日内向检测单位提出，逾期将不受理。

6、未经本公司同意，不得将检测报告用于产品的广告宣传。

地址：哈尔滨市松北区创新三路创新广场A座B104号楼S03号商服

电话：0451-59998899

传真：0451-59998899

一、检测信息

委托单位	宝泰隆新材料股份有限公司		
地　　址	七台河市新兴区宝泰隆路 16 号		
联系人员	李志强	联系电话	18724641505
样品类别	锅炉大气污染物		
采样人员	陈腊男、赵新录等	采样日期	2021.03.26
分析人员	陈腊男、赵新录等	分析日期	2021.03.26~2021.03.28
环境条件	2021.03.26 天气 多云 西风 风速 2.6m/s		


二、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品表观性状/特征
2021.03.26	电厂锅炉烟囱 1#		
	DA024	[illegible]-CLG210326[illegible]	滤膜

三、检测项目标准（方法）及仪器

检测项目	检测标准（方法）	仪器名称型号及编号
低浓度颗粒	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE036
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE036
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE036

四、检测点位示意图

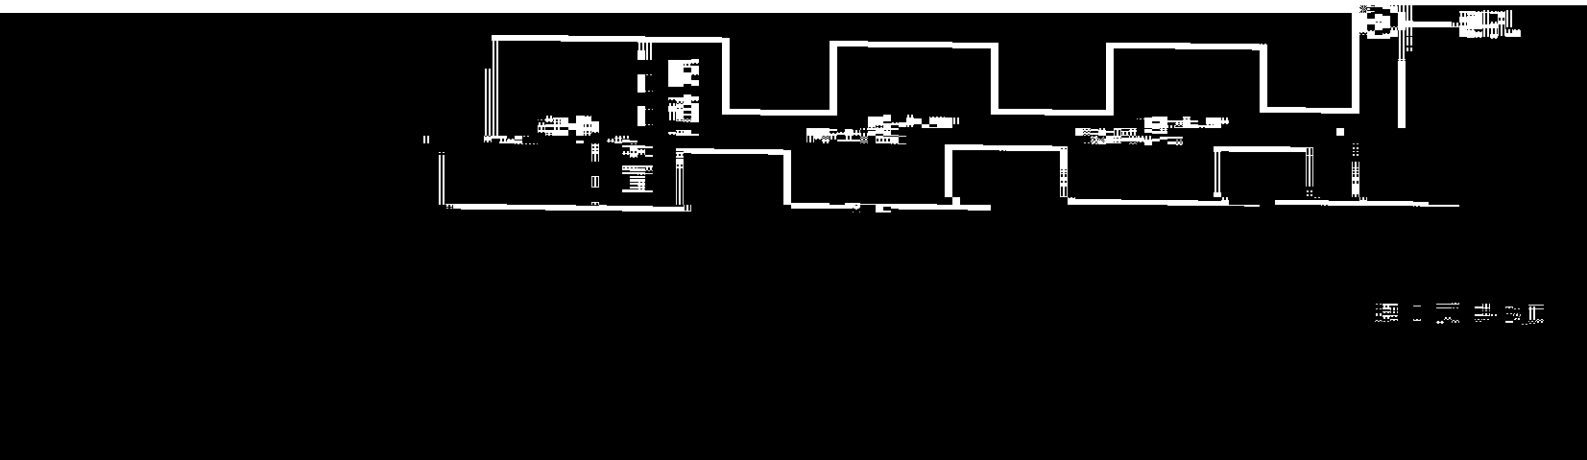

五、检测结果

1、有组织检测结果

采样位置	采样时间	项目	检测结果	平均值	标准限值	单位
		排放浓度	14.9	14.8	——	mg/m³
			13.9			mg/m³
			15.7			mg/m³

2、烟气参数检测结果

采样位置	项目	采样时间	标干流量（m^3/h）	温度（℃）	湿度（%）	流速（m/s）	含氧量（%）	基准含氧量(%)
电厂锅炉烟囱 1# DA024	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	2021.03.26	429676	46.3	6.2	6.28	10.5	6.00
			383542	47.0	6.4	5.63	10.8	6.00
			215493	47.7	6.1	3.16	10.8	6.00
平均值			342904	47.0	6.2	5.02	10.7	6.00

六、执行标准

执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中表 1 现有企业大气污染物排放浓度限值。

序号	污染物项目	排放限值	单位
1	颗粒物	30	mg/m³
2	二氧化硫	200	mg/m³
3	氮氧化物	200	mg/m³

七、检测结论

各项污染物均达标。

（以下空白）

*** 报告结束 ***

编 制 人：[illegible]　　审 核 人：[illegible]

签发日期：2021 年 3 月 4 日